
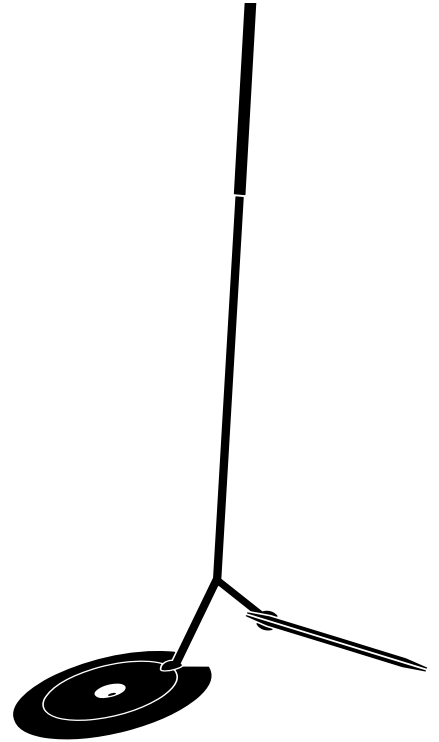



OyO D 2

Montage- und Bedienungsanleitung
Mounting and operating instructions

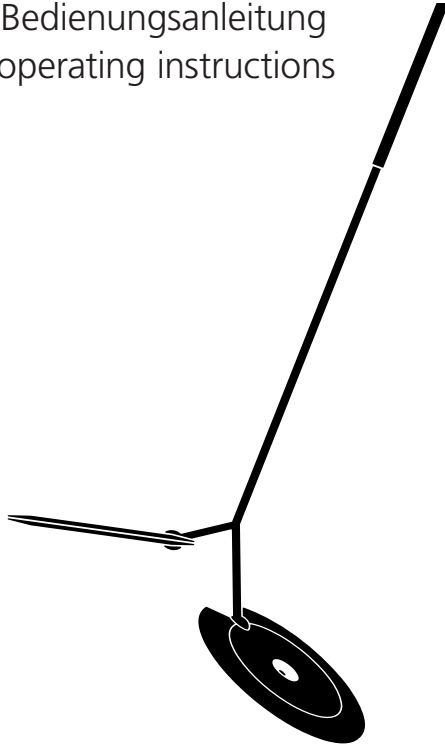


Montagevarianten 1:


Montage direkt bei Leuchtenanschlussstelle
 Montageanleitung Seite 4–5
 (Anleitungen vorgängig sorgfältig lesen)

**Montagevarianten 2:**


Montage mit seitlicher Einspeisung
 Montageanleitung Seite 6–10
 (Anleitungen vorgängig sorgfältig lesen)

**Mounting variants 1:**

Mounting directly at luminaire connection point
 Mounting instructions page 16–17
 (Read the instructions carefully beforehand)

**Mounting variants 2:**

Mounting with side feed
 Mounting instructions page 18–22
 (Read the instructions carefully beforehand)



Anleitungen vorgängig sorgfältig lesen und für künftiges Nachlesen aufbewahren. Beachten Sie die Schutzklassen und befolgen Sie die Sicherheitsbestimmungen und Instruktionen auf Seite 3.



Inhalt:

Schutzklassen, Sicherheitsbestimmungen und Instruktionen	3
Montageanleitung Variante 1: Montage direkt bei Leuchtenanschlussstelle	4–5
Montageanleitung Variante 2: Montage mit seitlicher Einspeisung	6–10
Bedienungsanleitung	11–12



Lieferumfang:

- Deckenflansch komplett
- 2x Teleskopstangen mit je 2 Leuchtenköpfen
- 2x Optik 100°
- 2x Schraube mit Unterlegscheibe und Dübel
- Inbusschlüssel (klein)
- Isolationsschläuche und Kabelbinder

Zusätzliches Material für Montagevariante 2:

- 1.3 m Kabel transparent (3 x 0.75mm² / beidseitig mit Aderendhülsen bestückt) mit Anschlussklemmen und dazugehöriger Isolationsschlauch

Notwendiges Werkzeug:

- Kreuz- und Schlitzschraubenzieher
- Bohrmaschine inkl. Bohreinsätze
- Abisolierzange
- Seitenschneider

Read the instructions carefully beforehand and keep them for future reference. Observe the protection classes and follow the safety regulations and instructions on page 15.



Content:

Protection classes, safety regulations and instructions	15
Mounting instructions – Variant 1: Mounting directly at luminaire connection point	16–17
Mounting instructions – Variant 2: Mounting with side feed	18–22
Operating instructions	23–24



Scope of delivery:

- Ceiling flange complete
- 2x telescopic rods with 2 luminaire heads each
- 2x optic 100°
- 2x screw with washer and dowel
- Allen key (small)
- Insulation tubes and cable ties

Additional material for mounting variant 2:

- 1.3 m cable transparent (3 x 0.75mm² / fitted with wire end ferrules on both ends) with connection terminals and corresponding insulation tube

Necessary tools:

- Phillips and slotted screwdrivers
- Drill incl. drill bit
- Wire stripper
- Side cutters

-  Der elektrische Anschluss darf nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden. Leuchte darf ausschliesslich bei einer Netzspannung von 220-240 V 50/60 Hz eingesetzt werden. Bei der Montage sind die gesetzlichen Installations- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Bei Montage, Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer die Stromzufuhr unterbrechen. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder durch eine qualifizierte Fachkraft gemäss der geltenden Normgebung ausgeführt werden. Bei unsachgemässer Installation oder Manipulation an der Leuchte entfallen alle Gewährleistungsansprüche sowie die Produkthaftungspflicht des Herstellers nach der europäischen Richtlinie über die Haftung für fehlerhafte Produkte (85/374/EWG) und dem schweizerischen Bundesgesetz über die Produkthaftung (PrHG). BALTENSWEILER übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemässe Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitsbestimmungen entstehen!

Die Leuchte erwärmt sich im Betrieb. Die Leuchte darf nicht mit produktfremden Gegenständen belastet und bestückt werden (Bruch- / Sturzgefahr), sowie auch während des Betriebs nicht mit Gegenständen (z.B. Textilien) überdeckt werden (Brandgefahr). Halten Sie die LEDs frei von Schmutz und Fremdpartikeln (Pflegehinweis beachten). Solche Verunreinigungen können zu einer erhöhten Wärmeentwicklung führen, welche die Leuchte beschädigen kann.

LEDs sind fest verbaut und dürfen nur durch den Hersteller gewechselt werden.

-  In der Leuchte sind kleine magnetische Komponenten verbaut. Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern / implantierten Defibrillatoren beeinflussen.
Empfohlener Sicherheitsabstand vom Magneten:
85 mm bei neuen Versionen mit max. erlaubtem Magnetfeld von 1 mT = 10 G.
105 mm bei älteren Versionen mit max. erlaubtem Magnetfeld von 0.5 mT = 5 G.
Weitere Informationen unter: www.baltensweiler.ch/service/faq/

-  LEDs nicht unmittelbar ins Auge richten!

-  Elektronische Bauteile sind empfindlich gegen elektrostatische Entladung und können bereits beim Berühren der Anschlüsse zerstört werden. Für die Montage sind geeignete ESD-Schutzmassnahmen (Electro Static Discharge) zu treffen.

-  Externe Dimmer, inkl. Wanddimmer sind nicht zulässig und können die LED bzw. das Betriebsgerät zerstören!

-  Pflegehinweis: Stromzufuhr unterbrechen. Mit einem feuchten Tuch abreiben. Keine scheuernde, alkoholische oder elektrostatisch geladene Reinigungsutensilien verwenden. Die LEDs dürfen weder berührt noch gereinigt werden (mechanische / chemische / elektrostatische Beschädigung der LED).

-  Leuchte darf nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden.

-  Fachgerechte Entsorgung / Leuchte darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

-  Für die Leuchte OyO D 2 (inkl. Betriebsgerät) gilt die Schutzklasse II:
Betriebsmittel mit Schutzklasse II haben eine verstärkte oder doppelte Isolierung in Höhe der Bemessungsisolationsspannung zwischen aktiven und berührbaren Teilen.

-  Die Funktionserdung muss zwingend angeschlossen werden, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

-  Für den Leuchtenkopf (24 Vdc) gilt die Schutzklasse III:
Betriebsmittel der Schutzklasse III arbeiten mit Schutzkleinspannung (SELF/PELF).


- IP20** Für die Leuchte OyO D 2 gilt die Schutzart IP20:
Geschützt gegen Berührungen mit den Fingern und mittelgrossen festen Fremdkörpern $\varnothing \geq 12$ mm.

-  Technische Konformität gemäss EN-Richtlinien.

DE Montageanleitung – Variante 1: Montage direkt bei Leuchtenanschlussstelle

Wichtig:

Der elektrische Anschluss darf nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden.



- ① **Stromzufuhr während der Montage unterbrechen** (Sicherung entfernen).



- ② Bauseitiger Anschluss gemäss den gesetzlichen Installationsvorschriften vorbereiten:
Bauseitige Speisungskabel dürfen nur doppelt isoliert in die Leuchte eingeführt werden: Das bauseitige Speisungskabel mit den beigelegten Isolationsschläuchen dementsprechend zusätzlich isolieren. Die Isolationsschläuche müssen zudem mit einem Kabelbinder in ihrer Position fixiert werden.


Speisungskabel
(doppelt isoliert)




Wichtig:

Bei Litzenkabel sind für den Schraubkontakt in der Anschlussbox Aderendhülsen vorgeschrieben und zwingend zu verwenden. Bei bauseitigem Speisungsanschluss aus Drähten dürfen keine Aderendhülsen eingesetzt werden!

- ③ Abdeckung vom Deckenflansch lösen – die Abdeckung hält magnetisch.

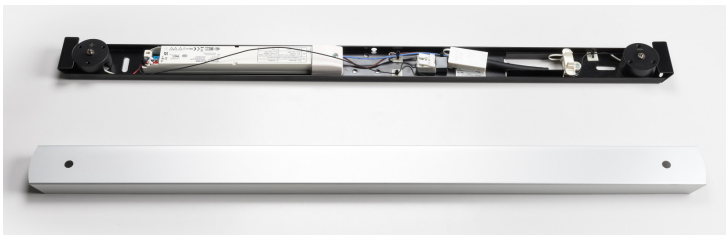

- ④ Befestigungslöcher für den Deckenflansch markieren (2 Befestigungspunkte – Bohrlochabstand 620 mm).
Wichtig: Beim Platzieren des Deckenflansches berücksichtigen, dass die Aussparung für die Kabeldurchführung in der Montageplatte vom Deckenflansch nicht mittig positioniert ist!
Löcher bohren und die Dübel setzen.
Tragfähigkeit der Befestigung überprüfen und bei Bedarf an die jeweilige Deckenkonstruktion anpassen bzw. austauschen.
- ⑤ Den Deckenflansch mittels Schrauben mit Unterlegscheibe an Decke befestigen.
Wichtig: Beim Festziehen der Schrauben dürfen die Kabel nicht beschädigt werden!

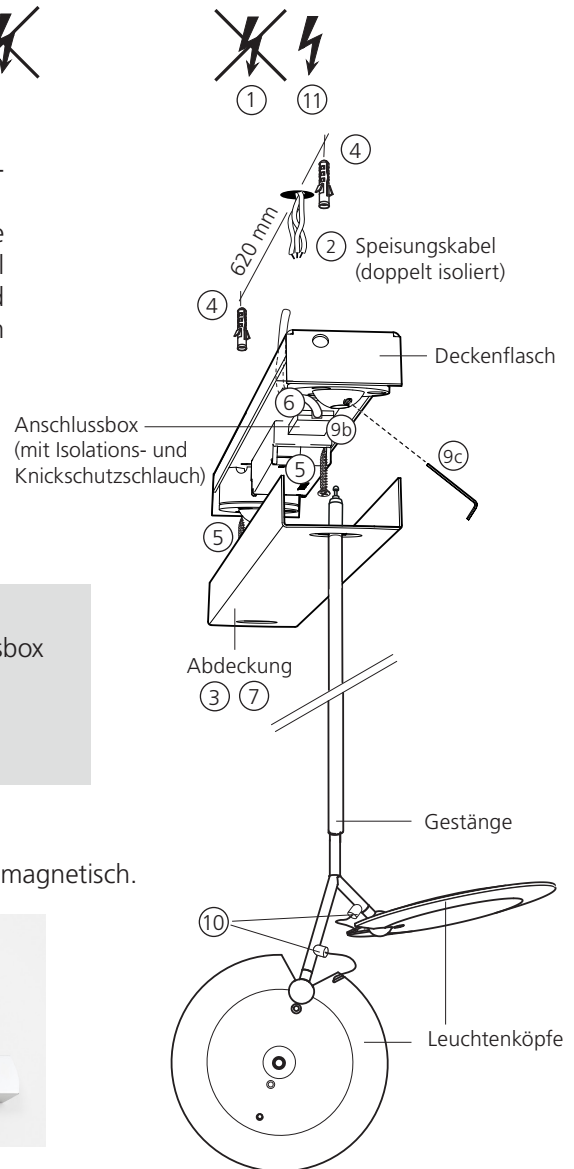

DE Montageanleitung – Variante 1: Montage direkt bei Leuchtenanschlussstelle

- ⑥ Die Installation gemäss den gesetzlichen Installationsvorschriften ausführen:
Das bauseitige Speisungskabel (vorbereitet gemäss Seite 4 / Punkt ②) durch die Aussparung in der Montageplatte vom Deckenflansch durchführen.

Wichtig:


Bei Litzenkabel sind für den Schraubkontakt in der Anschlussbox Aderendhülsen vorgeschrieben und zwingend zu verwenden.

Bei bauseitigem Speisungsanschluss aus Drähten dürfen keine Aderendhülsen eingesetzt werden!

- ⑥a Die Anschlussbox mit Hilfe des Schlitzschraubenziehers öffnen (Klemmverschluss).
⑥b Das bauseitige Speisungskabel durch den Isolations- und Knickschutzschlauch von der Anschlussbox ziehen.
⑥c Das Speisungskabel mit der Anschlussbox N  L anschliessen (Funktionserdung zwingend anschliessen).
⑥d Der Isolations- und Knickschutzschlauch muss nach dem Anschliessen wieder in der Halterung von der Anschlussbox platziert werden.
⑥e Anschliessend die Anschlussbox schliessen (Klemmverschluss).


→ Abbildungen mit bauseitigem Speisungsanschluss aus Litzenkabel mit Aderendhülsen.

Wichtig: Bei bauseitigem Speisungsanschluss aus Drähten dürfen keine Aderendhülsen eingesetzt werden!

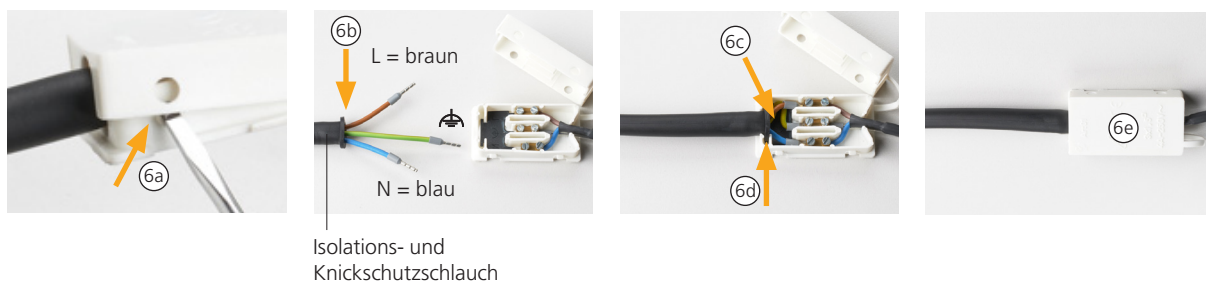


- ⑦ Abdeckung am Deckenflansch befestigen – Abdeckung hält magnetisch.


- ⑧ OyO D XL – Leuchtenköpfe montieren:
Kugel mit dem Daumen von der Unterseite des Leuchtenkopfs (mit LED) gegen die Oberseite des Leuchtenkopfs drücken. Dabei kann die Oberseite auch auf einer gepolsterten Unterlagen abgestützt werden.

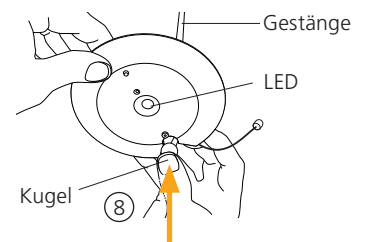

- ⑨ Die Schutzkappe vom Gestänge entfernen (9a). Das Gestänge bis zum Anschlag in die Kugel einpressen (9b) und anschliessend mit dem Gewindestift befestigen (9c).

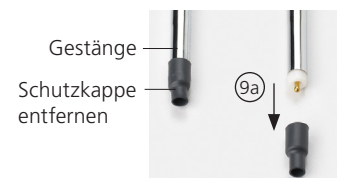

- ⑩ Der Magnetkontakt müssen am Gestänge haften: Der Magnetkontakt muss während des Betriebs sauber aufliegen, damit der Kontakt und demzufolge eine korrekte Stromführung gewährleistet werden kann.

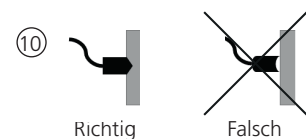


- ⑪ **Ist die Leuchte vollständig montiert, darf die Stromversorgung wieder eingeschaltet werden** 
(Sicherung einschalten).

DE Montageanleitung – Variante 2: Montage mit seitlicher Einspeisung

Wichtig:

Der elektrische Anschluss darf nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden.



① Seitliche Einspeisung vorbereiten:

①a Benötigtes Material aus Lieferumfang:

- Deckenflansch mit Abdeckung
- 1.3 m Kabel transparent (3 x 0.75mm² / beidseitig mit Aderendhülsen bestückt) mit Anschlussklemmen und dazugehöriger Isolationsschlauch



Kabeldurchführung im Montagebügel für seitliche Einspeisung

①b Abdeckung vom Deckenflansch lösen – die Abdeckung hält magnetisch.




①c Den Isolationsschlauch über das Speisungskabel ziehen.




DE Montageanleitung – Variante 2: Montage mit seitlicher Einspeisung


- ①d Das Speisungskabel durch die Kabeldurchführung im Montagebügel einführen und in den Deckenflansch führen – das Speisungskabel durch die Zugentlastung führen – die Zugentlastung noch NICHT fixieren.

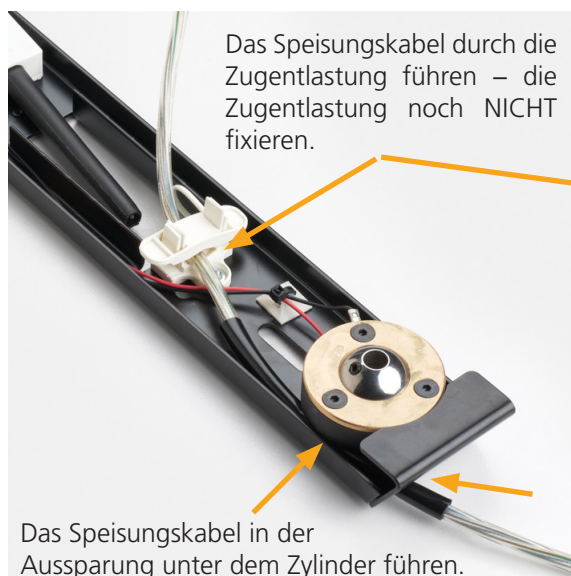


Isolationsschlauch nachstossen – der Isolationsschlauch muss mind. 10 mm von aussen sichtbar sein!

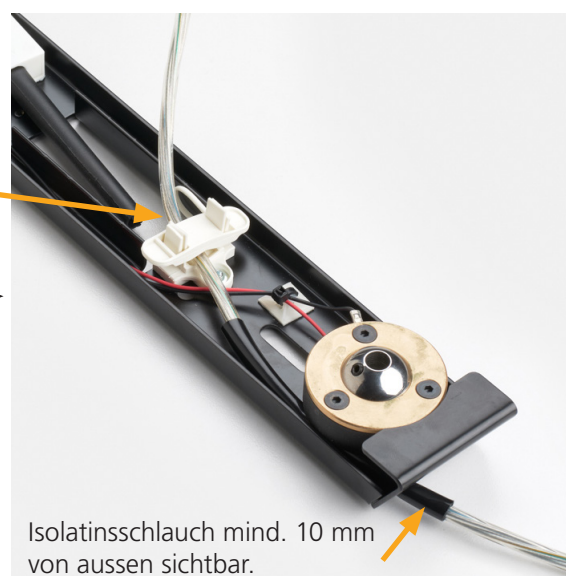

- ①e Die Anschlussbox mit Hilfe des Schlitzschraubenziehers öffnen (Klemmverschluss).

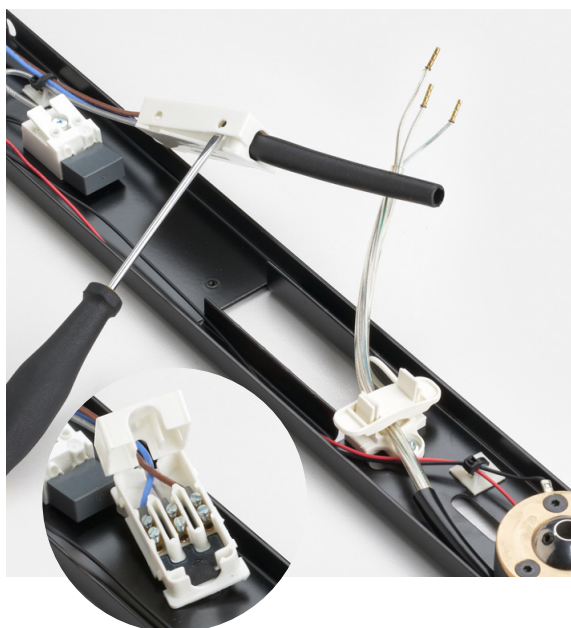


- ①f Den Isolations- und Knickschutzschlauch von der Anschlussbox lösen und über das Speisungskabel ziehen.

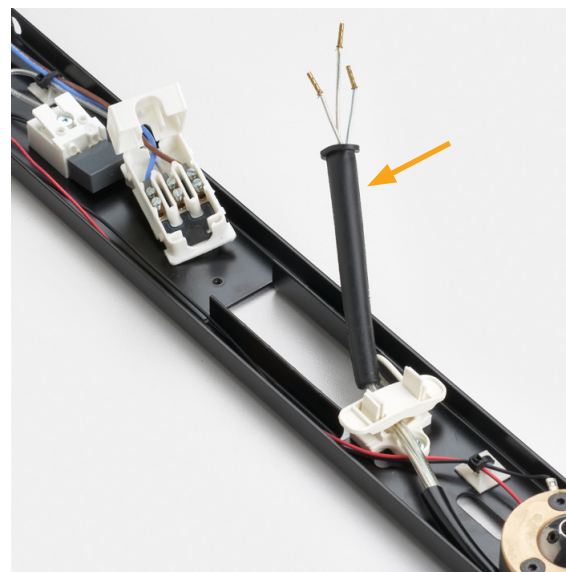


Innerhalb der Leuchte muss zwingend eine doppelte Isolation der Einspeisung sichergestellt sein, gegebenenfalls zusätzliche Isolationsschläuche verwenden!

DE Montageanleitung – Variante 2: Montage mit seitlicher Einspeisung

- ①g Das Speisungskabel mit der Anschlussbox N  L anschliessen (die Funktionserdung zwingend anschliessen). Bei Litzenkabel sind für den Schraubkontakt in der Anschlussbox zwingend Aderendhülsen zu verwenden.

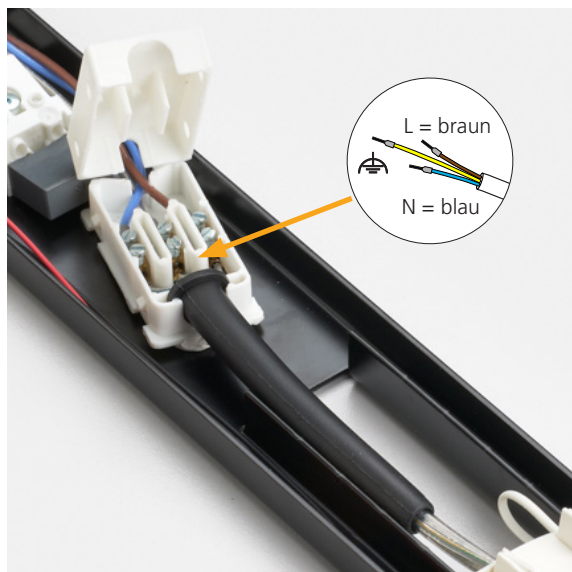

- ①h Den Isolations- und Knickschutzschlauch am Kabel verschieben, bis dieser wieder in der Halterung in der Anschlussbox platziert werden kann. Danach die Anschlussbox schliessen (Klemmverschluss). Das Speisungskabel im Deckenflansch ausrichten.

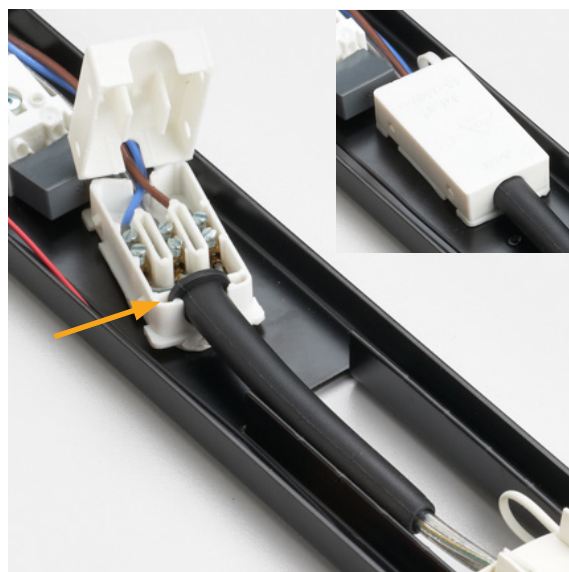

Wichtig:

Bei Litzenkabel sind für den Schraubkontakt in der Anschlussbox Aderendhülsen vorgeschrieben und zwingend zu verwenden.
Bei bauseitigem Speisungsanschluss aus Drähten dürfen keine Aderendhülsen eingesetzt werden!

- ①i Speisungskabel zugentlasten:
Das Speisungskabel mittels Klemmdeckel in der Zugentlastung fixieren – durch Ziehen am Speisungskabel Funktion der Zugentlastung überprüfen.



- ①j Der Deckenflansch ist für die weitere Montage vorbereitet (Montage weiterführen siehe Seite 9 / Pos. ② bis Seite 10 / Pos. ⑩).



DE Montageanleitung – Variante 2: Montage mit seitlicher Einspeisung

- ② **Stromzufuhr während der Montage unterbrechen** (Sicherung entfernen).



- ③ Befestigungslöcher für den Deckenflansch markieren (2 Befestigungspunkte – Bohrlochabstand 620 mm). Löcher bohren und die Dübel setzen. Tragfähigkeit der Befestigung überprüfen und bei Bedarf an die jeweilige Deckenkonstruktion anpassen bzw. austauschen.

- ④ Den Deckenflansch mittels Schrauben mit Unterlegscheibe an Decke befestigen. **Wichtig:** Beim Festziehen der Schrauben dürfen die Kabel nicht beschädigt werden!


- ⑤ Die Abdeckung am Deckenflansch befestigen – die Abdeckung hält magnetisch.

- ⑥ Die Installation gemäss den gesetzlichen Installationsvorschriften ausführen:

Es wird empfohlen für den Anschluss die mitgelieferten Anschlussklemmen zu verwenden.

Gegebenenfalls das Speisungskabel von der Leuchte einkürzen und abisolieren.

Das Speisungskabel von der Leuchte an das bauseitige Speisungskabel (bei Leuchtenanschlussstelle) anschliessen: N  L anschliessen (die Funktionserdung zwingend anschliessen).

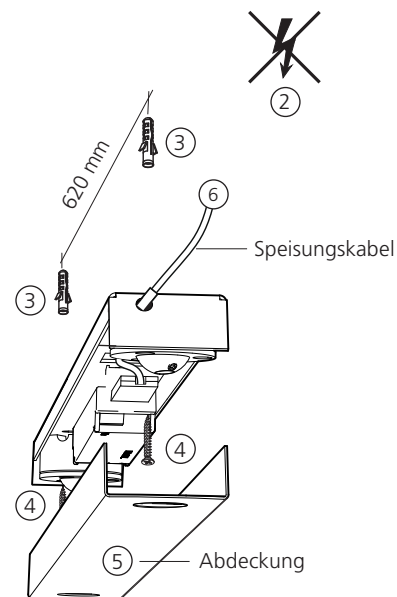

Wichtig:


Bei bauseitigen Klemmen mit Schraubkontakten z.B. Lüsterklemmen sind bei Litzenkabel Aderendhülsen vorgeschrieben und zwingend zu verwenden!

Bei bauseitigem Speisungsanschluss aus Drähten dürfen keine Aderendhülsen eingesetzt werden!

Abhängig von der gewählten Deckenrosette muss vorgängig das Speisungskabel von der Leuchte in die Rosette eingefahren werden und / oder eine Zugentlastung montiert werden – wenn das Kabel nicht in einem Kabelkanal an die Deckendose geführt wird, ist eine Zugentlastung in der Deckendose zwingend notwendig (Zugentlastung bauseits sicherstellen).


Die Installation fachgerecht komplett abschliessen – wird eine Deckenrosette von BALTENSWEILER eingesetzt, separate Anleitung beachten.

- ⑦ OyO D XL – Leuchtenköpfe montieren: Kugel mit dem Daumen von der Unterseite des Leuchtenkopfs (mit LED) gegen die Oberseite des Leuchtenkopfs drücken. Dabei kann die Oberseite auch auf einer gepolsterten Unterlagen abgestützt werden.


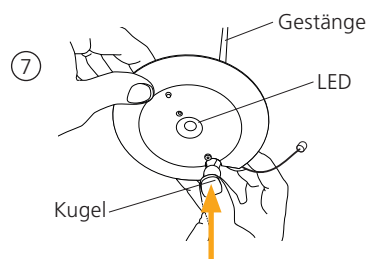


Montageanleitung – Variante 2: Montage mit seitlicher Einspeisung

- ⑧ Die Schutzkappe vom Gestänge entfernen (8a). Das Gestänge bis zum Anschlag in die Kugel einpressen (8b) und anschliessend mit dem Gewindestift befestigen (8c).

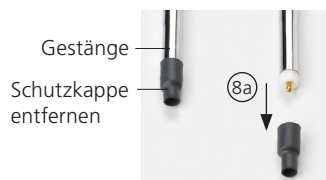


- ⑨ Der Magnetkontakt muss an dem Gestänge haften: Der Magnetkontakt muss während des Betriebs sauber aufliegen, damit der Kontakt und demzufolge eine korrekte Stromführung gewährleistet werden kann.

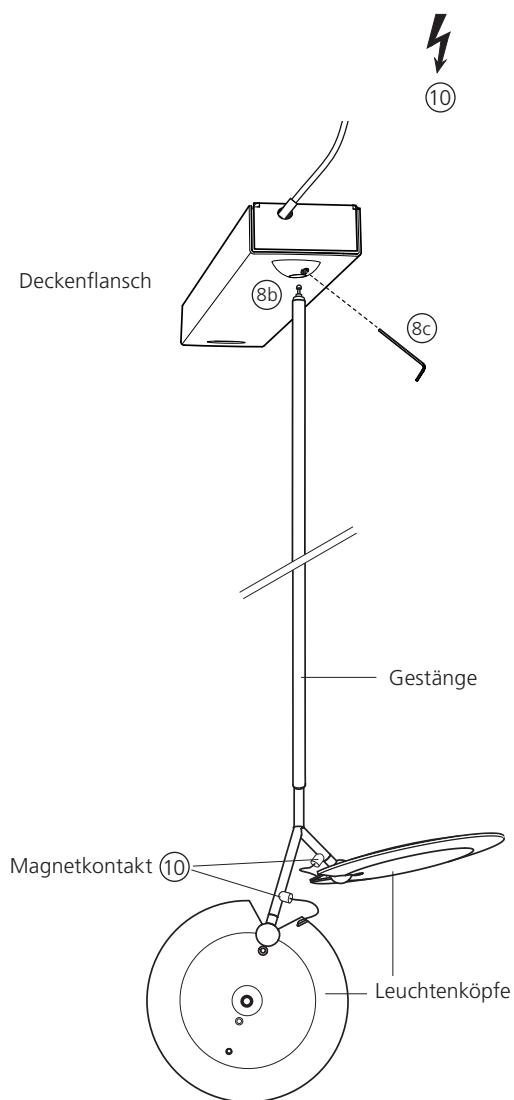

- ⑩ Ist die Leuchte vollständig montiert, darf die Stromversorgung wieder eingeschaltet werden (Sicherung einschalten). ⚡

- ① Die Magnetkontakte müssen während des Betriebs sauber aufliegen, damit der Kontakt und demzufolge eine korrekte Stromführung gewährleistet werden kann.




- ② Ein- / Ausschalten und Dimmen über Taster am Leuchtenkopf:
 - Taster kurz drücken: Schalten Ein / Aus
 - Taster lang drücken: Dimmen (Stufendimmung).

Wichtig:

Leuchte darf nicht mit einem externen Dimmer betrieben werden.

- ③ Beim Verstellen der Höhe oder beim Ausschwenken der Leuchte, das Teleskopgestänge immer gut festhalten.

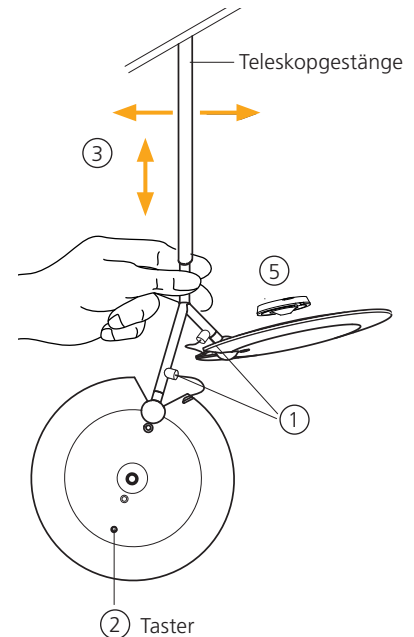

- ④ Kugelgelenke im Deckenflansch wurden getestet und werkseitig eingestellt.

Kugelgelenk nachträglich einstellen:

- ④a **Stromzufuhr während des Einstellens unterbrechen** (Sicherung entfernen).




- ④b Abdeckung von Deckenflansch lösen – hält magnetisch. Wenn nötig, Gestänge aus Kugel lösen (Gewindestift in Kugel lockern).

- ④c Über zwei Schrauben im Zylinder (gemäss Skizze) kann das Kugelgelenk eingestellt werden.

- ④d Danach Abdeckung und Gestänge wieder montieren (gemäss Montageanleitung Seite 5, Punkt ⑦ bis ⑩).

- ④e **Ist die Leuchte wieder vollständig montiert, darf die Stromversorgung wieder eingeschaltet werden** (Sicherung einschalten).

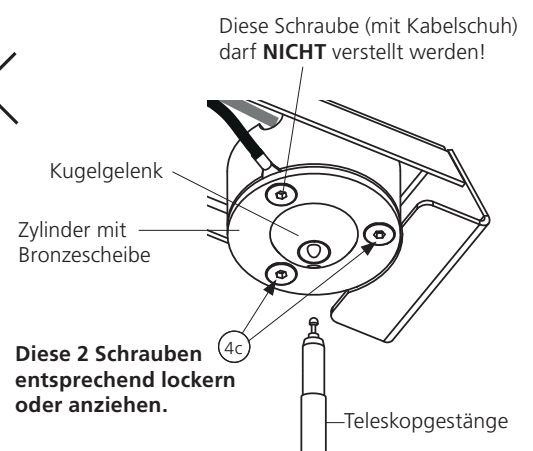

⑤ **Optik 100°**

Die Optik 100° hält magnetisch am Leuchtenkopf. Sie erzielt eine breite Ausleuchtung bei gleichzeitig besserer Entblendung. Diese Optik eignet sich vor allem für Anwendungen, bei denen eine breite und möglichst blendfreie Ausleuchtung gewünscht ist.

Leuchtenkopf ohne Optik: Der Leuchtenkopf verfügt über einen kleinen Abblendkonus. Bereits ohne zusätzliche Optik wird eine gute Entblendung bei einem möglichst breiten Ausstrahlwinkel von 120° ermöglicht.

Weitere Optiken können separat bestellt werden:

Optik 60°


Die 60° Optik ermöglicht eine breitere, aber trotzdem leicht akzentuierte Horizontal- oder Vertikalbeleuchtung für die Ausleuchtung von grösseren Objekten, Wänden oder Tischen.

Optik 20°

Die 20° Optik eignet sich für Anwendungen, bei denen Akzentlicht für die gezielte und punktuelle Ausleuchtung gewünscht ist (z.B. bei Bildern oder Objekten).



Optik 100°, Artikel-Nr. 6000-63
(1 Stück im Lieferumfang)



Optik 60°, Artikel-Nr. 6000-62
(Nicht im Lieferumfang enthalten)



Optik 20°, Artikel-Nr. 6000-61
(Nicht im Lieferumfang enthalten)

 The electrical connection may only be performed by a qualified specialist. The luminaire may only be used with a mains voltage of 220-240 V 50/60 Hz. For mounting, observe the statutory installation and safety regulations. Always disconnect the power supply when carrying out installation, cleaning or maintenance tasks. Repairs may only be carried out by the manufacturer or by a qualified specialist in accordance with the applicable standards. In the event of incorrect installation or that the luminaire has been tampered with, all warranty claims shall be rendered invalid, as will the manufacturer's product liability obligation in accordance with the European Directive concerning Liability for Defective Products (85/374/EEC) and the Swiss Federal Law on Product Liability (PrHG). BALTENSWEILER shall assume no liability for any loss or damage to persons or property caused by improper handling or non-adherence to the safety regulations!

The luminaire heats up during operation. The luminaire must not be loaded and equipped with objects that are not part of the product (risk of breakage / falling), and must not be covered with objects (e.g. textiles) during operation (fire hazard). Keep the LEDs free of dirt and foreign particles (follow the care instructions). Such impurities can lead to increased heat generation which can damage the luminaire.

LEDs are permanently installed and may only be replaced by the manufacturer.

 Small magnetic components are installed in the luminaire. Magnets may affect the function of pacemakers or implanted defibrillators.

Recommended safety distance from the magnet:

85 mm for new versions with a max. permitted magnetic field of 1 mT = 10 G.

105 mm for old versions with a max. permitted magnetic field of 0.5 mT = 5 G.

You will find further information on: www.baltensweiler.ch/service/faq/

 Do not shine the LEDs directly into eyes!

 Electronic components are sensitive to electrostatic discharge and can be destroyed if the connections are touched. Suitable protective measures against ESD (Electro Static Discharge) must be taken.

 External dimmers including wall-mounted dimmers are not permitted and can destroy the LED and the control gear!

 Care instructions: Disconnect the power supply. Wipe with a damp cloth. Do not use abrasive, alcoholic or electrostatically charged cleaning utensils. Do not touch or clean the LEDs (mechanical / chemical / electrostatic damage to the LEDs).

 The luminaire may only be installed in dry interior spaces.

 Correct disposal / Luminaire must not be disposed of with the normal household waste.

 For the luminaire OyO D 2 (incl. control gear), protection class II applies: Equipment with protection class II has reinforced or double insulation between the active and accessible parts equal to the rated insulation voltage.

 The functional earthing must be connected in order to ensure trouble-free operation.

 For the luminaire profil (24 Vdc), protection class III applies:

Protection class III equipment operates on safety extra-low voltage (SELF/PELF).

IP20 For the Luminaire OyO D 2, ingress protection rating IP20 applies


Protection against contact with fingers and medium-sized solid foreign bodies $\varnothing \geq 12$ mm.

CE Technical conformity in accordance with EN directives.

Ⓔ Mounting instructions – Variant 1: Mounting directly at luminaire connection point

Important:

The electrical connection may only be performed by a qualified specialist.



- ① **Disconnect the power supply during installation** (remove the fuse).



- ② Prepare the on-site connection in accordance with the legal installation regulations:
On-site power supply cables may only be inserted into the luminaire with double insulation. Insulate the on-site power supply cables accordingly with the enclosed insulation tubes. The insulation tubes must also be fixed in their position with a cable tie.

Power supply cable
(double insulated)




Important:

For stranded cables, wire end ferrules are prescribed for the screw contact in the connection box and must be used.
No wire end ferrules may be used for on-site power supply connections made from solid wires!

- ③ Remove the cover from the ceiling flange – the cover holds magnetically.



- ④ Mark the fixing holes for the ceiling flange (2 fixing points – drill hole spacing 620 mm).
Important: When positioning the ceiling flange, ensure that the recess for the cable feed-through in the mounting plate of the ceiling flange is not positioned in the centre!
Drill the holes and insert the dowels.
Check the load-bearing capacity of the fastening and, if necessary, adapt it to the respective ceiling construction or replace if necessary.
- ⑤ Mount the ceiling flange to the ceiling using screws with washers.
Important: The cables must not be damaged when tightening the screws!

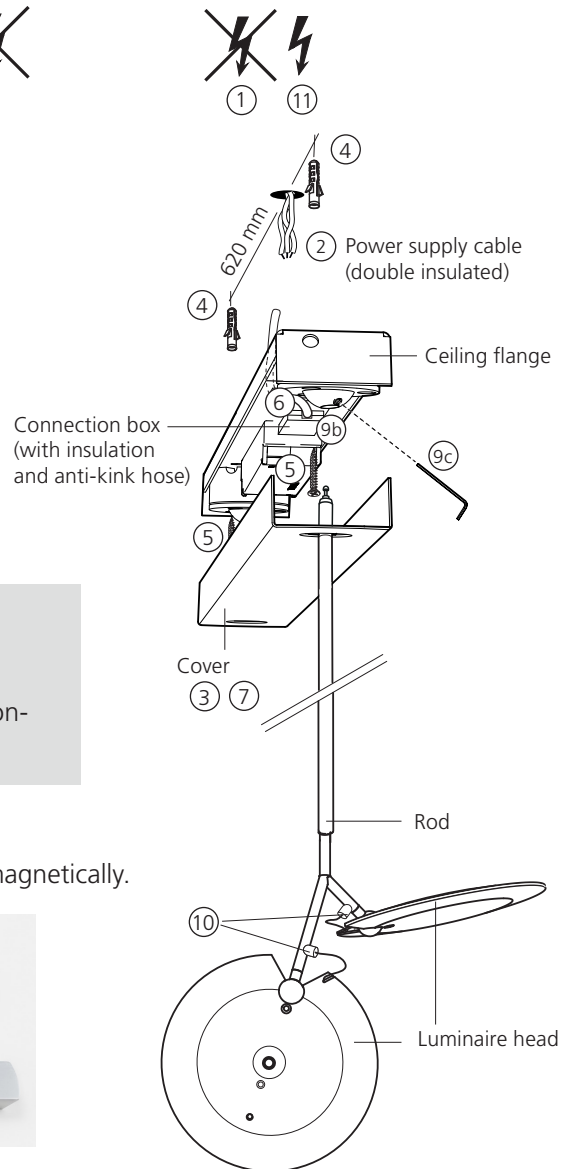

⑥ Mounting instructions – Variant 1: Mounting directly at luminaire connection point

- ⑥ Carry out the installation in accordance with the legal installation regulations:
Feed the on-site power supply cable (prepared as per page 16 / point ②) through the cut-out in the ceiling panel.

Important:


For stranded cables, wire end ferrules are prescribed for the screw contact in the connection box and must be used.

No wire end ferrules may be used for on-site power supply connections made from solid wires!

- ⑥a Open the connection box using the slotted screwdriver (clamp lock).
- ⑥b Pull the on-site supply cable through the insulation and anti-kink tube from the connection box.
- ⑥c Connect the power supply cable to the connection box N ⚡ L (functional earthing must be connected).
- ⑥d The insulation and anti-kink tube must be placed back in the holder of the connection box after connection.
- ⑥e Then close the connection box (clamp lock).


→ Illustrations with on-site power supply connection made of stranded cable with wire end ferrules.

Important: No wire end ferrules may be used for on-site power supply connections made from solid wires!

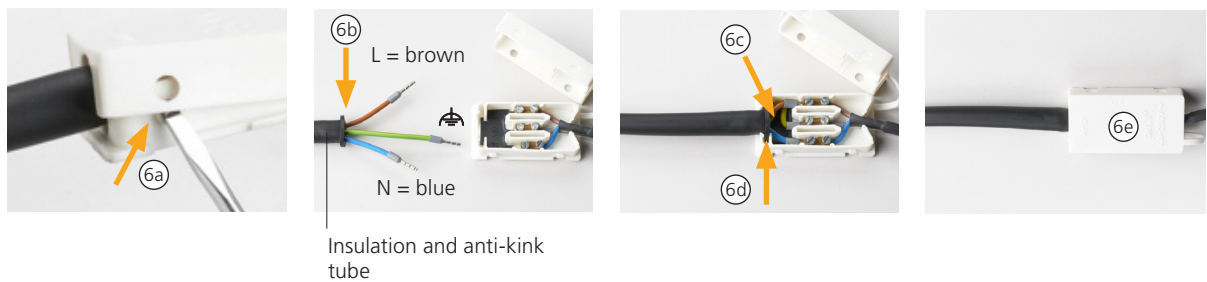


- ⑦ Attach the cover to the ceiling flange – the cover holds magnetically.


- ⑧ OyO D XL – mounted luminaire heads:
Press the ball into the luminaire head by pushing it from the underside (LED) to the topside with the thumb. The luminaire head can be supported on a padded base.

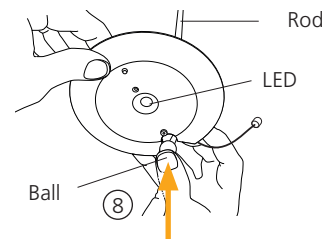

- ⑨ Remove the protective cap from the telescopic rod ⑨a. Press the rod into the ball as far as possible ⑨b and fixate the grub screw with the allen key ⑨c.

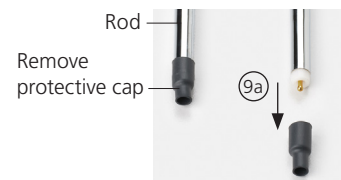

- ⑩ Magnetic contact must be attached to the rod:
The magnetic contact must lie cleanly during operation so that contact and consequently correct current conduction can be ensured.

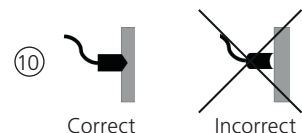


- ⑪ **When the luminaire is completely installed, the power supply may be switched on again** ⚡
(switch on the fuse).

Ⓔ Mounting instructions – Variant 2: Mounting with side feed

Important:

The electrical connection may only be performed by a qualified specialist.



① Prepare the side feed

①a Material required from scope of delivery:

- Ceiling flange with cover
- 1.3 m cable transparent (3 x 0.75mm² / fitted with wire end ferrules on both ends) with connection terminals and corresponding insulation tube



Cable feed-through in the mounting plate for side feed

①b Remove the cover from the ceiling flange – the cover holds magnetically.




①c Pull the insulation tube over the cable.




EN Mounting instructions – Variant 2: Mounting with side feed


- ①d Insert the cable through the cable feed-through in the mounting bracket and guide it into the ceiling flange – feed the power cable through the strain relief – do NOT fix the strain relief.

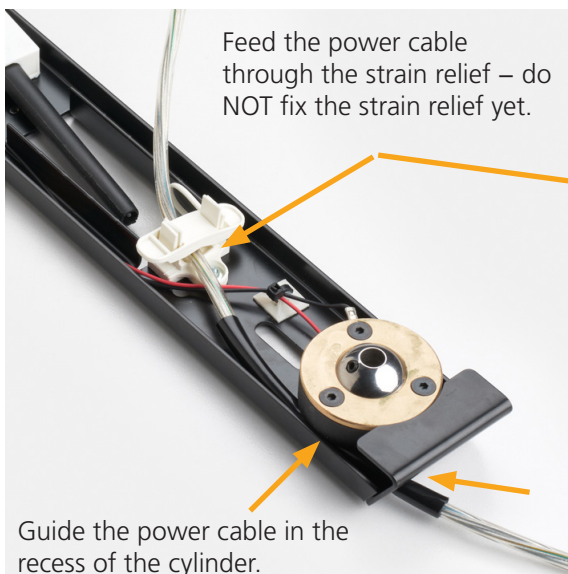


Push on the insulation tube – the insulation tube must be visible from outside for at least 10 mm!

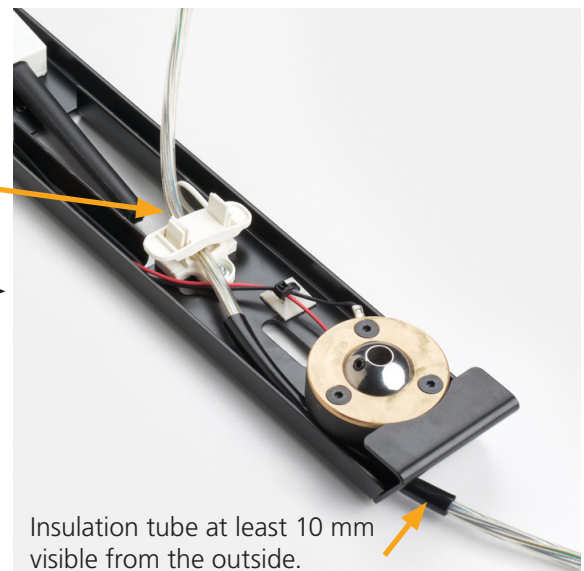

- ①e Open the connection box using the slotted screwdriver (clamp lock).

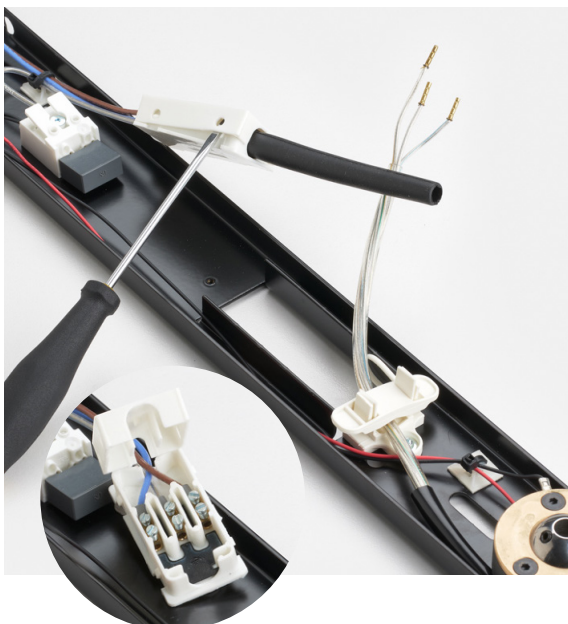


- ①f Loosen the insulation and anti-kink tube and pull it over the supply cable.

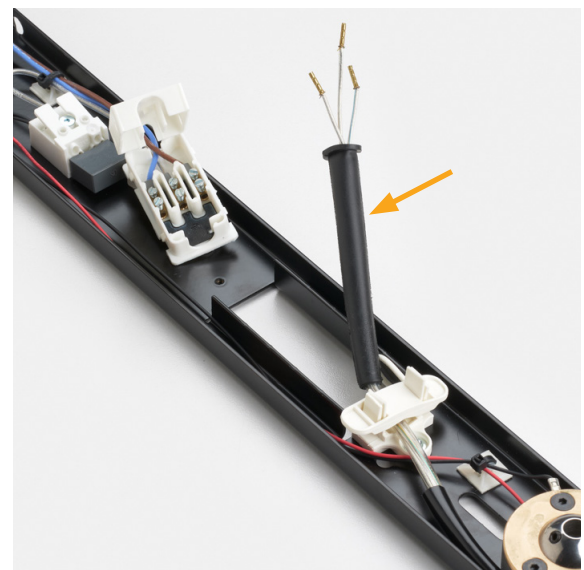


Within the luminaire, it is essential to ensure double insulation of the supply cable, use additional insulating tubes if necessary!

EN Mounting instructions – Variant 2: Mounting with side feed

- ⑩g Connect the power supply cable to the connection box N  L (functional earthing must be connected). In the case of stranded cables, ferrules be used for the screw contact in the connection box.

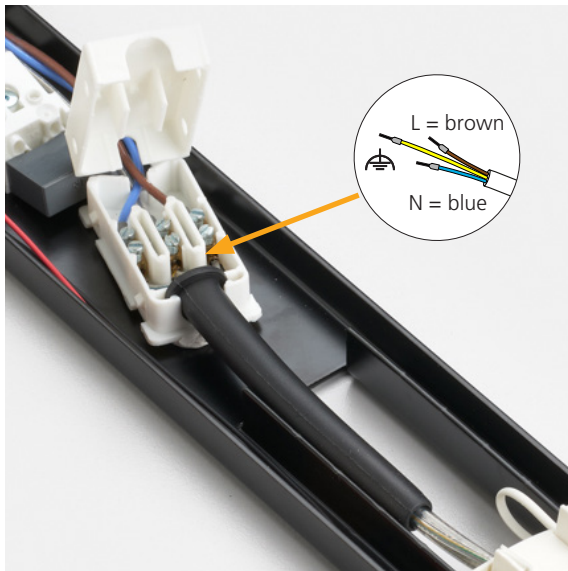

- ⑩h Push the insulation and anti-kink tube on the cable as far as it can be placed in the holder in the connection box. Then close the connection box (clamp lock). Align the supply cable in the ceiling flange.

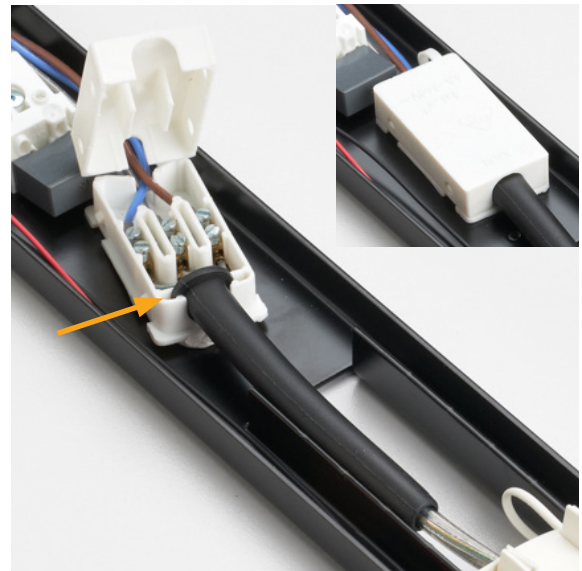

Important:

For stranded cables, wire end ferrules are prescribed for the screw contact in the connection box and must be used.

No wire end ferrules may be used for on-site power supply connections made from solid wires!

- ⑩i Strain relief of the supply cable:
Fix the supply cable in the strain relief by means of the clamping cover – check the function of the strain relief by pulling on the supply cable.



- ⑩j The ceiling flange is prepared for further mounting (continue mounting see page 21 / pos. ② to page 22 pos. ⑩).



EN Mounting instructions – Variant 2: Mounting with side feed


- ② **Disconnect the power supply during installation** (remove the fuse).



- ③ Mark the fixing holes for the ceiling flange (2 fixing points – drill hole spacing 620 mm).
Drill the holes and insert the dowels.
Check the load-bearing capacity of the fastening and, if necessary, adapt it to the respective ceiling construction or replace if necessary.

- ④ Mount the ceiling flange to the ceiling using screws with washers.
Important: The cables must not be damaged when tightening the screws!

- ⑤ Attach the cover to the ceiling flange – the cover holds magnetically.

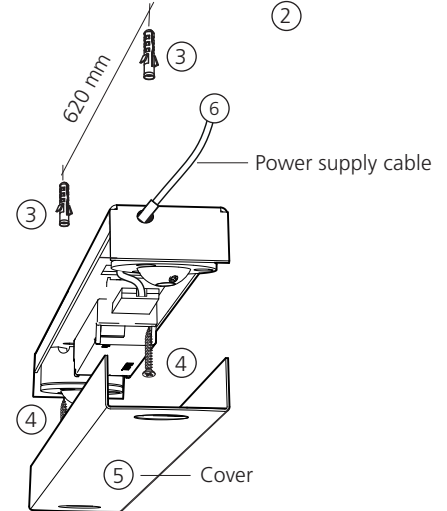

- ⑥ Carry out the installation in accordance with the legal installation regulations:

It is recommended to use the supplied connection terminals for the connection.

Where necessary, shorten and strip the supply cable

Connect the power supply cable from the luminaire to the on-site power supply cable (at the luminaire connection point): Connect N  L (functional earthing must be connected).

Important:


For on-site terminals with screw contacts, wire end ferrules are prescribed for stranded cables and must be used!

No wire end ferrules may be used for on-site power supply connections made from solid wires!

Depending on the ceiling rosette selected, the power supply cable from the luminaire may need to be routed through the rosette and/or a strain relief must be installed – if the cable is not routed through a conduit to the ceiling box, strain relief in the ceiling box is mandatory (ensure strain relief is provided on site).


Complete the installation professionally. If a ceiling rose from BALTENSWEILER is used, follow the separate instructions.

- ⑦ OyO D XL – mounted luminaire heads:
Press the ball into the luminaire head by pushing it from the underside (LED) to the topside with the thumb. The luminaire head can be supported on a padded base.


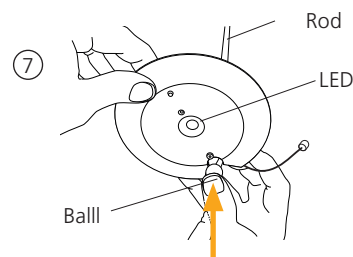


EN Mounting instructions – Variant 2: Mounting with side feed

- ⑧ Remove the protective cap from the telescopic rod ⑧a. Press the rod into the ball as far as possible ⑧b and fixate the grub screw with the allen key ⑧c.

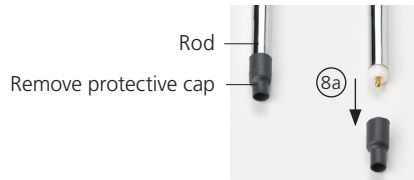


- ⑨ Magnetic contact must be attached to the rod:
The magnetic contact must lie cleanly during operation so that contact and consequently correct current conduction can be ensured.

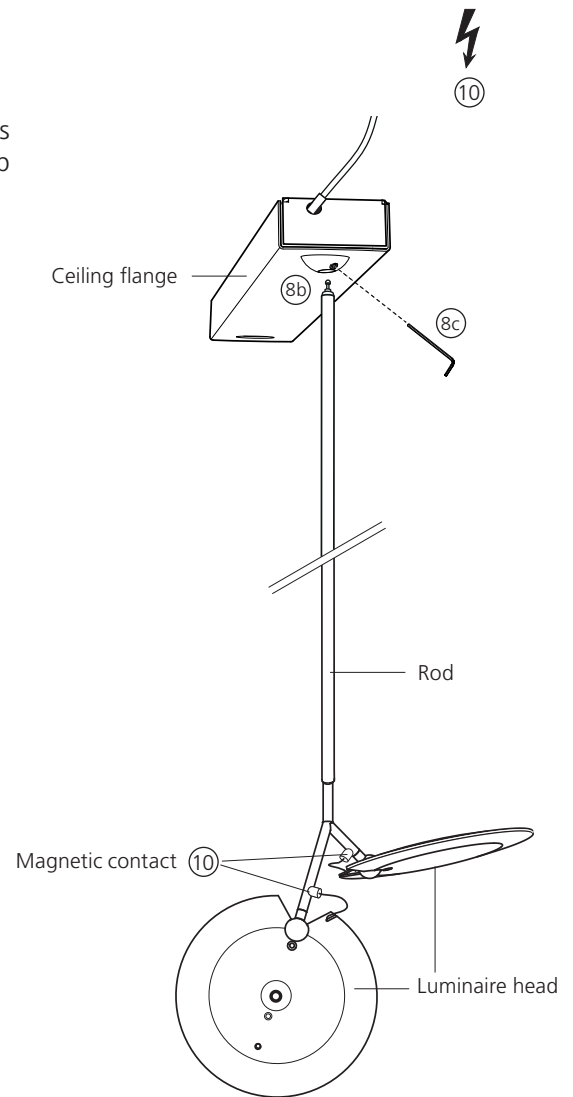

- ⑩ **When the luminaire is completely installed, the power supply may be switched on again** (switch on the fuse). ⚡

- ① The magnetic contact must lie cleanly during operation so that contact and consequently correct current conduction can be ensured.




- ② Switch On / Off and dimming via button on luminaire head:
 - Short press on the push button: Switch On / Off
 - Long press on the push button: Dimming (step dimming).

Important:

The luminaire must not be operated with an external dimmer.

- ③ When adjusting the height or swivelling out the luminaire, always hold the telescopic rod firmly.

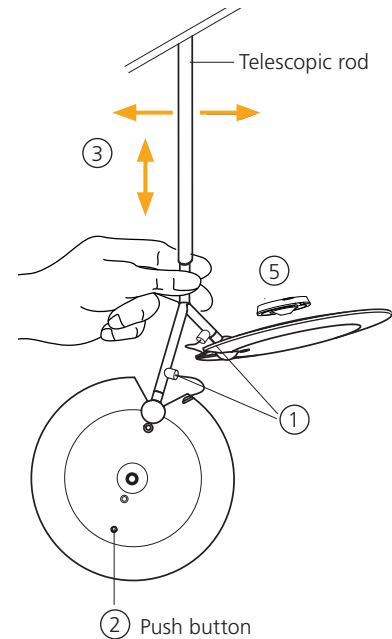

- ④ The ball joint in the ceiling flange has been tested and adjusted at the factory.

Adjust the ball joint belatedly:

- ④a **Disconnect the power supply during adjustment** (remove fuse).




- ④b Loosen the cover from the ceiling flange – held in place magnetically. Release the rod from the ball joint if necessary (loosen the set screw in the ball joint).

- ④c The ball joint can be adjusted using two screws in the cylinder (see sketch).

- ④d Then remount the cover and rod (according to the mounting instructions on page 17, point ⑦ to ⑩).

- ④e **When the luminaire is completely mounted, the power supply may be switched on again** (switch on the fuse). ⚡

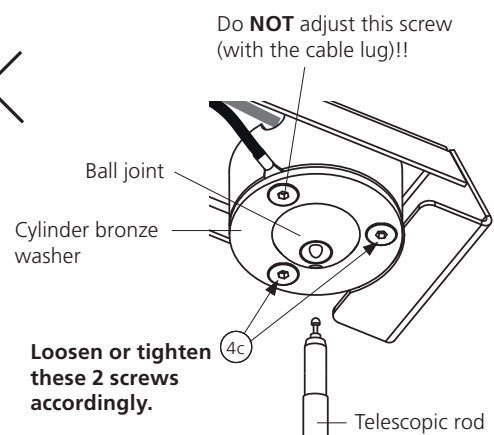

⑤ Optic 100°

The 100° optic holds magnetically to the luminaire head. With the 100° optic, wide beam lighting is achieved with better glare control. It is particularly suitable for applications in which wide and preferably glare-free illumination is desired.

Luminaire head without optics: The luminaire head has a small anti-glare cone. Even without additional optics, good glare control is achieved with the widest possible beam angle of 120°.

Other optics can be ordered separately:

Optic 60°


The 60° optic allows for a wider but still slightly accentuated horizontal or vertical illumination of larger objects, walls or tables.

Optic 20°

The 20° optic is suitable for applications in which accent light is desired for targeted and punctual illumination (e.g. for images or objects).



Optic 100°, Article no. 6000-63
(1 piece included in delivery)



Optic 60°, Article no. 6000-62
(Not included in the scope of delivery)



Optic 20°, Article no. 6000-61
(Not included in the scope of delivery)

BALTENSWEILER AG
Staldenhof 2
6014 Luzern

T +41 41 429 00 30
info@baltensweiler.ch

